


AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>  
Istn. sł. nr 30  
KK-10.5/12

115 MPa

Istn. sł. nr 31  
PP-8/ZN

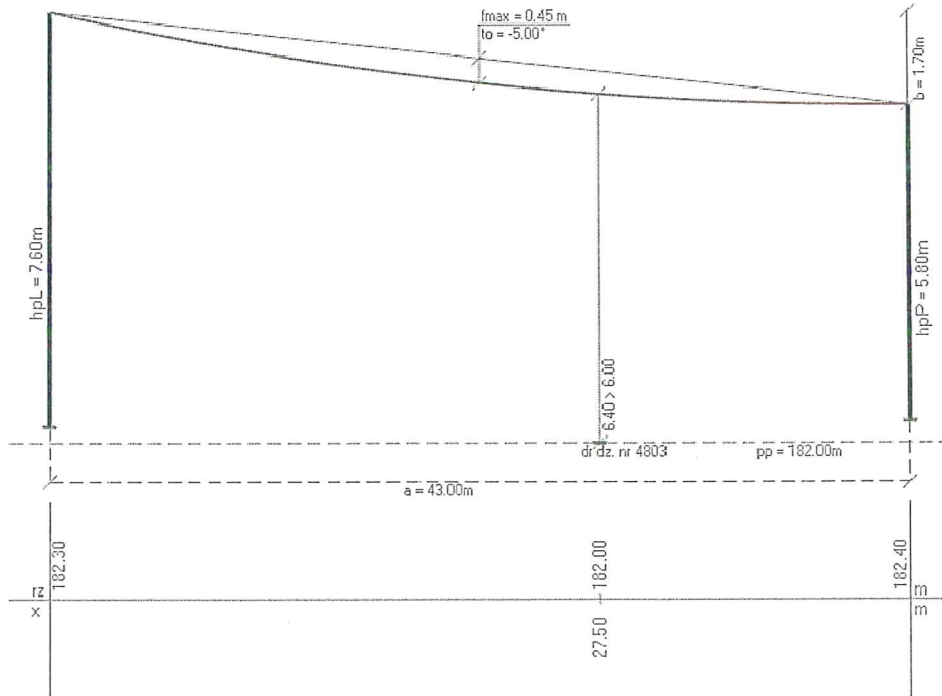

*Legenda:*

*rz* - rzędna terenu;  
*x* - odległość przeszkody od lewego słupa;  
*hpl*, *hpP* - wysokość zawieszenia przewodów;  
*b* - różnica wysokości zawieszenia przewodów;  
*pp* - poziom porównawczy;  
*to* - temperatura obliczeniowa.


*Uwagi:*

*Odległości pionowe wyznaczono dla najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych wg normy N SEP-E-003 powołanej do stosowania w wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.*

*Strefa obciążenia sadyżą SI  
Strefa klimatyczna W1*

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 1 (dowieszenie linii oświetlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec			
Adres dz. nr: 5257/1; 4803; 4849/1; 4848; 4847; 4846; 4845; 4810/3; 4810/2; 4811; 4809; 4810/1; 4808; 4807; 4783/2		ZIE Zakład Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK 36-105 Cmolas 290 tel. 603 67 40 80	
Projektant: Upr. bud. E-195/02 mgr inż. Jacek CHRZAN		Inwestor: GMINA DZIKOWIEC 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62	Nr rys.: 5.1
Opracował: mgr inż. Michał KUBIK		Nazwa lokalizacji: Wilcza Wola	Skala: -:-
Data opracowania: wrzesień 2015r	Branża: Elektryczna	Rysunek: Profil skrzyżowania proj. linii napow. oświetl. w przeszle słup nr 30-31 z drogą dz. nr 4803	

NR. PROJEKTU:

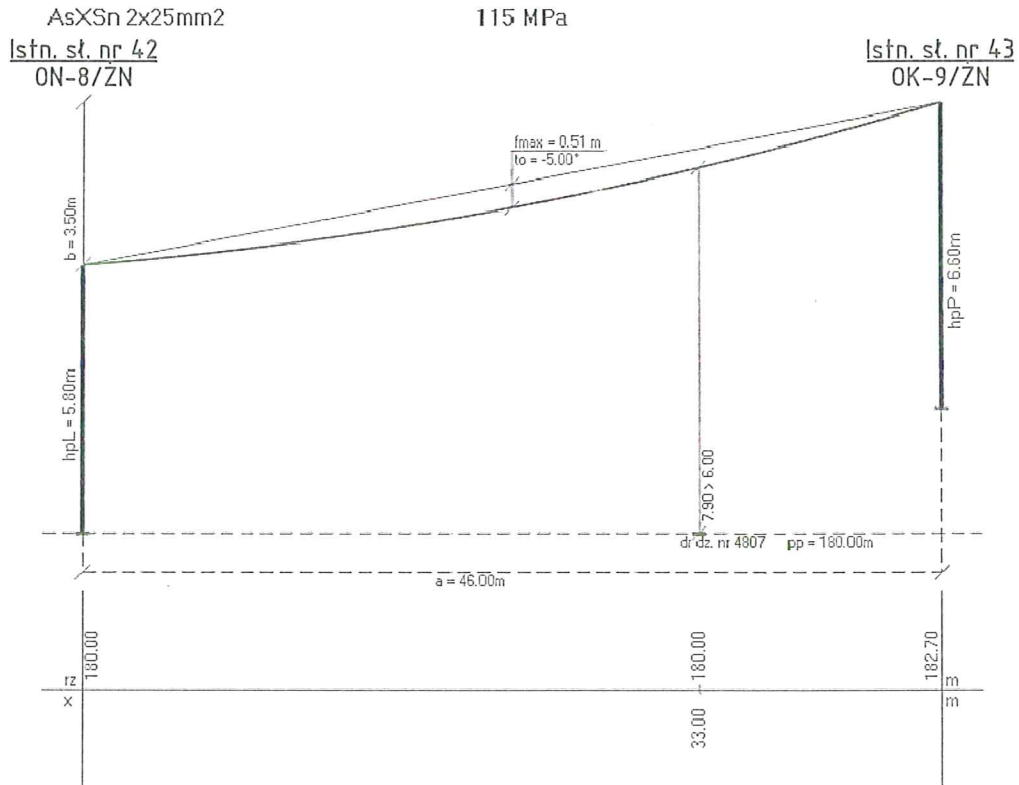


*Legenda:*

*rz* - rzędna terenu;  
*x* - odległość przeszkody od lewego słupa;  
*hpL*, *hpP* - wysokość zawieszenia przewodów;  
*b* - różnica wysokości zawieszenia przewodów;  
*pp* - poziom porównawczy;  
*to* - temperatura obliczeniowa.

*Uwagi:*

*Odległości pionowe wyznaczone dla najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych wg normy N SEP-E-003 powołanej do stosowania w wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.*

*Strefa obciążenia sadyżą SI  
 Strefa klimatyczna Wl*

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 1 (dowieszenie linii oświetlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec	
Adres dz. nr: 5257/1; 4803; 4849/1; 4848; 4847; 4846; 4845; 4810/3; 4810/2; 4811; 4809; 4810/1; 4808; 4807; 4783/2	ZIE Zakład Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK 36-105 Cmolas 290 tel. 603 67 40 80
Projektant: Upr. bud. E-195/02 mgr inż. Jacek CHRZAN	Investor: GMINA DZIKOWIEC 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62
Opracował:  mgr inż. Michał KUBIK	Nr rys.: 5.2
Data opracowania: wrzesień 2015r	Skala: -:-
Branża: Elektryczna	Rysunek: Profil skrzyżowania proj. linii napow. oświetl. w przeszle słup nr 42-43 z drogą dz. nr 4807