


- 1 PROJ. ROZBUDOWA - KŁATKA SCHODOWA 22,74 m²
- 2 PROJ. ROZBUDOWA - ZAPLECZE KUCHENNE 63,43 m²
- 3 ISTNIEJĄCY BUDYNEK KULTURALNO SPOŁECZNY 340 m²

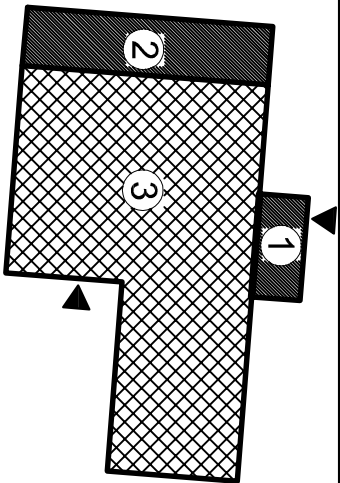

Zestawienie projektowanej powierzchni

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Materiały
001	Klatka schodowa	16,85 m ²	Gres antypoślizgowy
002	Magazyn	12,95 m ²	Gres antypoślizgowy
002A	Szafka personelu	3,10 m ²	Gres antypoślizgowy
003	Kuchnia	36,40 m ²	Gres antypoślizgowy
004	Zrzuwalnia	11,25 m ²	Gres antypoślizgowy
005	Zaplecze służ.	10,50 m ²	Wykładzina dem.
006	Kolowonia	6,70 m ²	Terrakota
007	Komunikacja	4,75 m ²	Terrakota
008	WC + przedpok.	2,80 m ²	Terrakota
Razem pow. projektowana:		105,30 m ²	

Zestawienie istniejącej powierzchni			
009	WC damskie	3,90 m ²	Terrakota
010	WC męskie	5,40 m ²	Terrakota
011	Sala 1	72,90 m ²	Terrakota
012	Sala 2	119,10 m ²	Terrakota
013	Garaż - nie objęty opracowaniem	41,50 m ²	Wykładzina dem.
Razem pow. istniejąca:		242,80 m ²	
RAZEM:		337,20 m ²	

150	WENTYLACJA PODWIESZNA GRAWITACYJNA Ø 150 mm
150	WENTYLACJA PODWIESZNA MECANIZOWANA Ø 150 mm
⊗	WENTYLATOR

WYPOSAŻENIE	
1	Szafka 100x60x40
2	Siódło 240x60x85
3	Taboret gastronomiczny
4	Obiad gastronomiczny
5	Kuchnia gazowa
6	Szafka biurowa
7	Szafka biurowa
8	Szafka biurowa
9	Kolowonia
10	Szafka 100x60x40



Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przeysany, udostępniany lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.



ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
39-300 MILELEC e-mail:aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNĄ WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2

TEMAT	RZUT PARTERU	SKALA	1:100
PROJEKTANT	INSTALACJA GAZOWA		
OPRACOWAŁ	DOROTA ZYCH NR UPK: POK0087P000313	DATA	08.2013
SPRAWDZAJĄCY	MAŁGORZATA ŁĄCZ NR UPK: 15398	NR RYS.	IG- 01
	EWŁA WIĄCEK	BRANŻA	INSTAL.

OZNACZENIA:


- przewody instalacji gazowej prowadzone pod stropem pomieszczeń

R.O. - rura ochronna przy przejściu przez ścianę,

KG - kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

- 45kW np. Buderus typu Logamax Plus

Istniejąca szafka gazowa z kurkiem głównymDN15, gazomierzem, reduktorem - projektowana wymiana gazomierza G4 na gazomierz G6. Istniejący przyłącz gazu

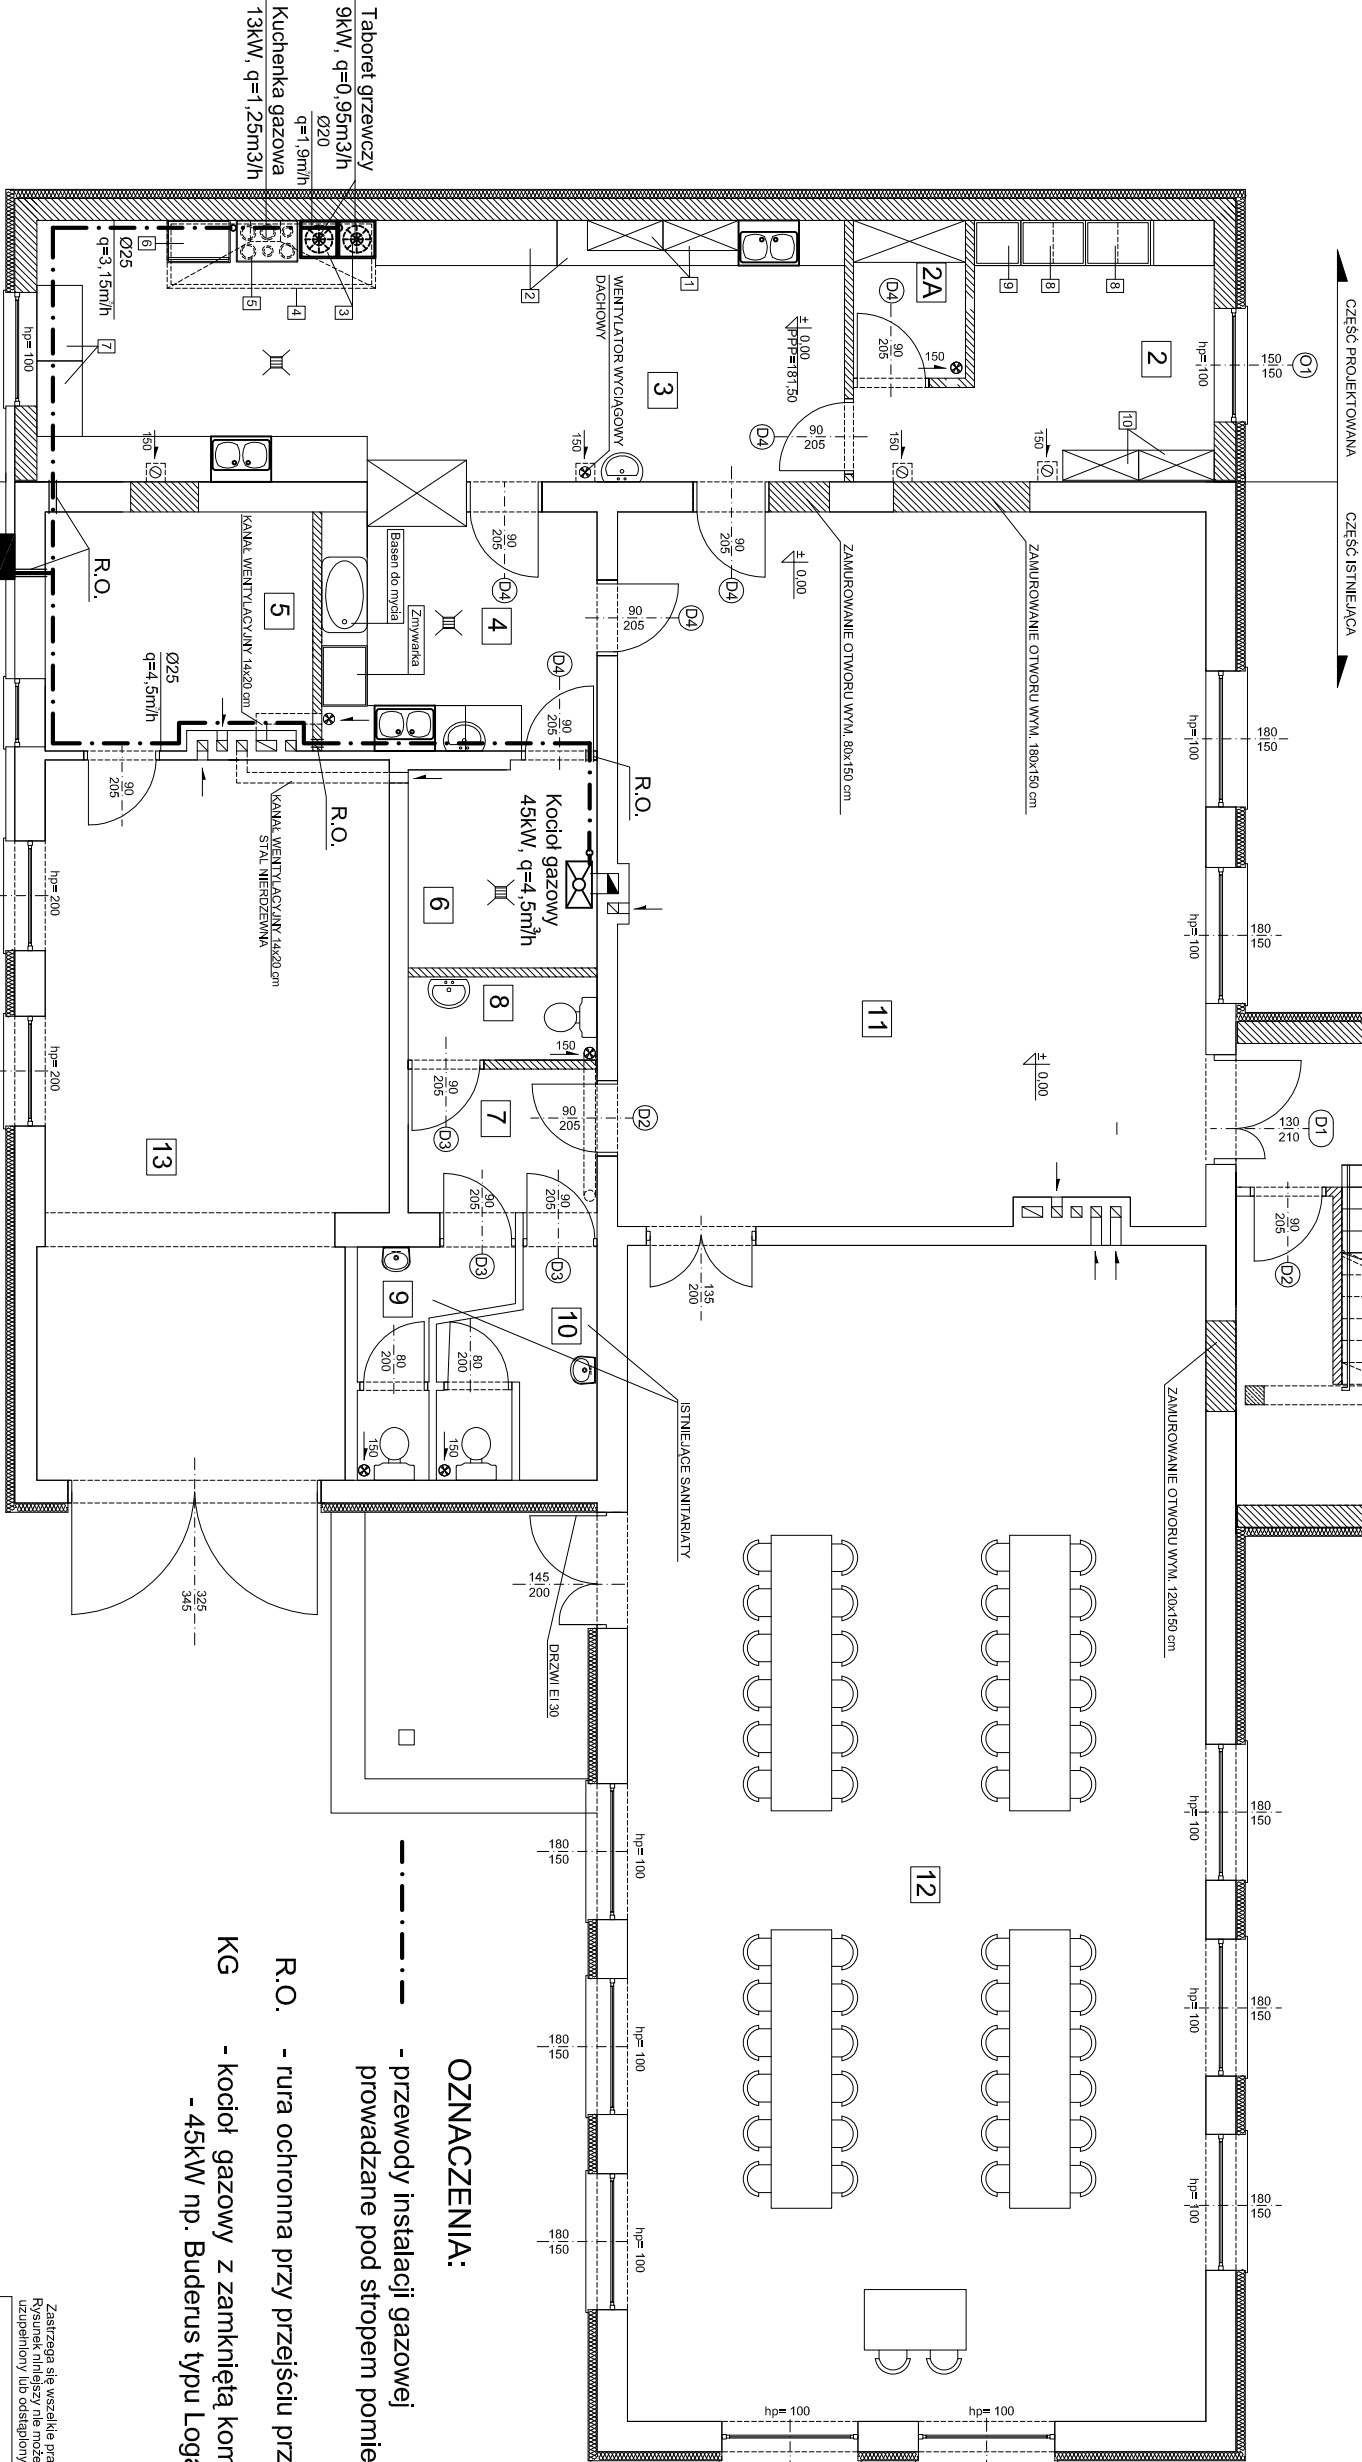

Taboret grzewczy 9kW, q=0,95m³/h
q=1,9m³/h
Kuchnia gazowa 13kW, q=1,25m³/h