


Ps_z = 22,0 kW
I_o = 34,14 A

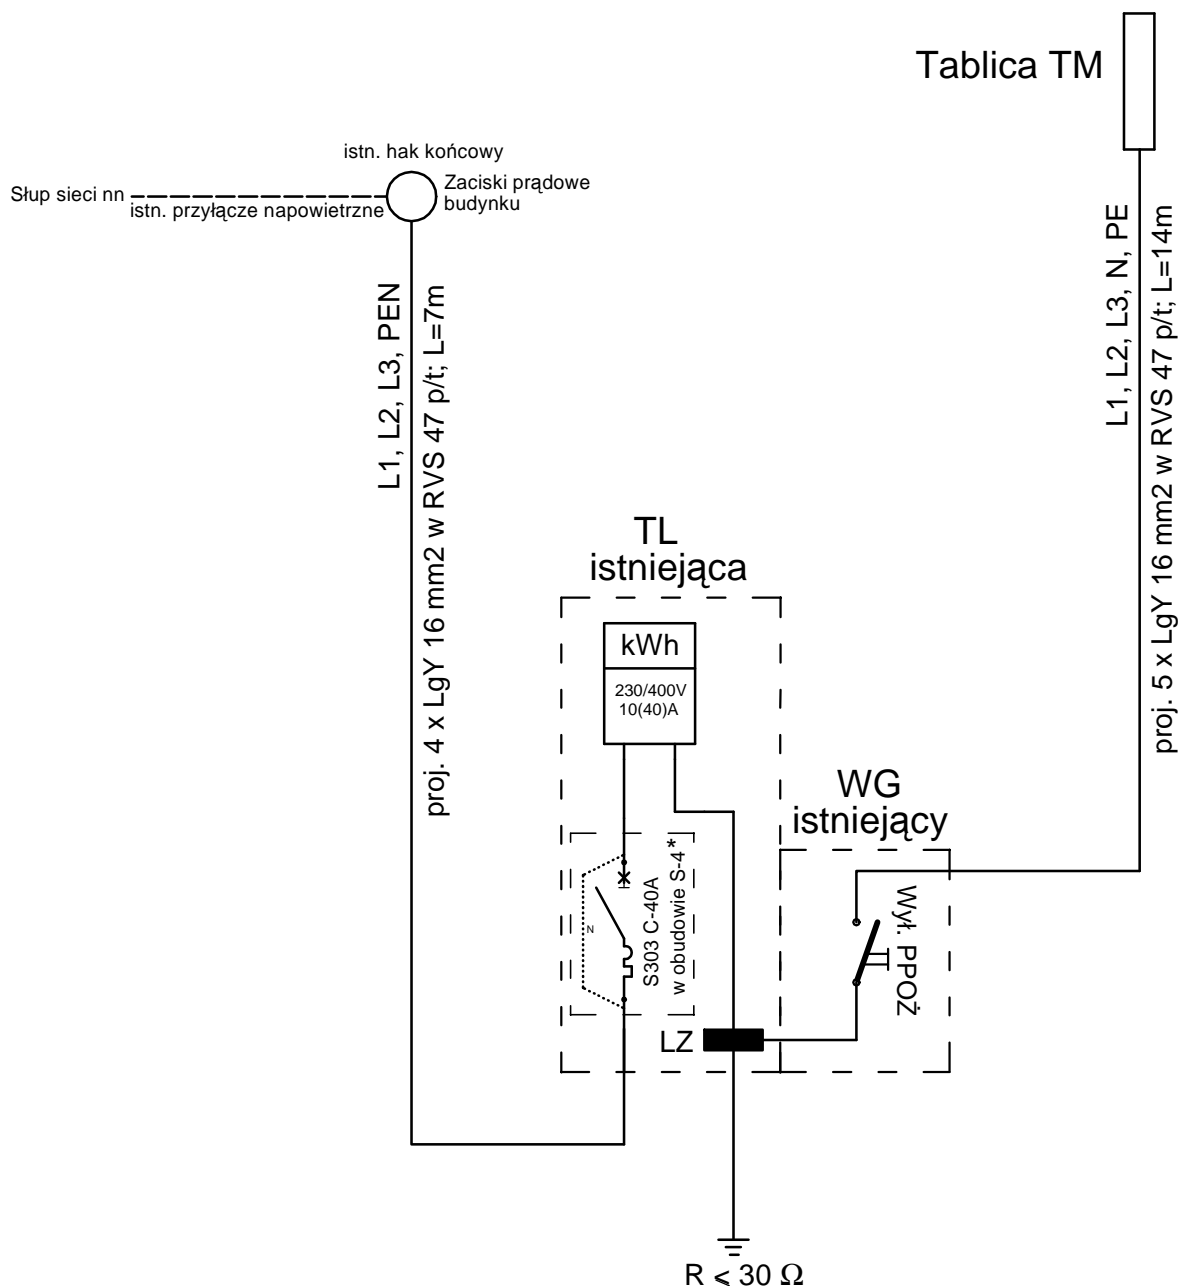

Instalacja elektryczna odbiorcza
w układzie TN-S

Ochrona od porażeń:

**SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA**

aspi

ul. Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788-46-46
39-300 MIELEC e-mail: aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO - KULTURALNĄ - WILCZA WOLA - DZ. NR EWID. 2211/2			
TEMAT	SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA		SKALA	-----
ASYSTENT PROJEKTANTA	Rafał MAREK		DATA	09-2013
PROJEKTANT	Grzegorz KOPEĆ	E-75/01	NR RYS.	E-0
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			